

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

объект: Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Краснодарский филиал). Административно-учебное здание.

Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 32

Дата составления: март 2026

Приложение 2
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03.2023 № 507

«Приложение 2
к Порядку проведения мониторинга доступности
приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения
(в редакции приказа министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03.2023 № 507)

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов общественного здания

1. Информация об объекте

Наименование Административно-учебное здание

Место нахождения (адрес) 3500512, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 32

Форма собственности объекта государственная
(федеральная, краевая, муниципальная, частная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Краснодарский филиал), ИНН 7714086422, КПП 230843001, Тел./факс: 8(861)2156360, адрес электронной почты: Krasnodar@fa.ru**

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания **10 этажей (кроме подземного)**, этаж расположения объекта **7 этажей (на 1,5,6,7,8,9,10 этаже).**

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	-	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепада высот у калитки не более 20 см	К	наличие	-	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Лестница на входе на территорию:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усе-	С	наличие	-	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020,

1	2	3	4	5
ченых конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша				таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие	-	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие	-	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие	-	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	-	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий лестницу на входе на территорию (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе на территорию (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	-	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	-	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	-	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	-	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	-	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10 % (но не менее 1)	-	п. 5.2.1 СП 59.13330.202
В том числе для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 x 3,6 м	К	5 % (но не менее 1)	-	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м	-	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение выделенного машиноместа:				
дорожной разметкой	О, С, Г, К	наличие	-	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие	-	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 ‰	-	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание:				
указатели направления движения	К	наличие	отсутствие	п. 5.1.3

1	2	3	4	5
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	1,5-2,0 м	СП 59.13330.2020 п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	не более 50 ‰	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Открытая лестница:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие	-	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие	-	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие	-	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие	-	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине открытой лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	-	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий открытую лестницу (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Лифт, дублирующий открытую лестницу (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	-	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	-	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	-	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	-	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	-	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
2.2.1. Вход №1				
Лестница на входе наружная:				

1	2	3	4	5
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	14-15 см	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	35 см	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие	отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие	наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие	наличие, с одной стороны	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие	наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	-	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	-	п. 6.1.2 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

1		2	3	4	5
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
уклон пандуса	К	не более 80 ‰	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	-	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	-	п.5.1.16 СП 59.13330.2020	
Поручни пандуса:					
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
на высоте	К	0,7 м	-	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
на высоте	О	0,9 м	-	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	-	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
Входная площадка:					
Размер входной площадки:	К	1,4 x 1,8 м	1,5 x 2,45 м	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020	
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м	-	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020	
Дверь входная наружная:					
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	0,85 м	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	

1	2	3	4	5
высота порога двери	К	не более 1,4 см	0,03 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	-	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	-	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина/ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	1,16 x 2,5 м	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	0,75 м	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	0,02 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	наличие, на уровне 1,29 м	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	наличие, на уровне 1,61 м	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
2.2.2. Вход №2 (с пандусом)				
Лестница на входе наружная:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	10-17 см	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	30 см	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы	С	наличие	отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020,

1	2	3	4	5
цы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша				таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие	отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие	отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней сверху и снизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие	отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные раздельные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	-	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	наличие	п. 6.1.2 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 %	109 %	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	низ: 1,5x1,25 м верх: 2,3x2,05 м	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	наличие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Входная площадка:				
Размер входной площадки: при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м	1,2 x 2,1 м	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	0,85 м	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	-	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	-	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	-	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина/ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	-	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	-	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	-	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	-	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	-	п. 6.1.6

1	2	3	4	5
				СП 59.13330.2020
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)-1,5,6,7,8,9 этажи				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м	1,98 м	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	более 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	-	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
на стенах	С	не более 10 см	-	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см	-	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):				
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	13 – 17 см	15 см	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	28 – 35 см	32 см	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте	О, С	90 см	80 см	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	отсутствие	п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	-	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутренний лестницу	К, О	наличие	-	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие	наличие	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):				
уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5 %)	1/6 (15 %)	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	Верх: 2,4 x 1,33 м Низ: 0,45 x 1,8 м	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса	К	наличие	-	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	0,7 м	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	0,9 м	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	0,9 м	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	наличие	п. 6.2.10 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	0,8 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	-	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	-	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	-	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м	1,0 x 2,0 м	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м	0,8 м	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа с высотой цифр 0,1 – 0,2 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие	отсутствие	п. 6.2.16 СП 59.13330.2020
2.4. Зона оказания услуги – 1,5,6,7,8,9				
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее	отсутствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
		одного места		
Размещение технологического и иного оборудования: при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	регулируемая высота столов	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	1,0 м	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м	-	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-	п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м	-	п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Предприятия питания				
Ширина проходов между столиками и стульями	К	не менее 0,9 м	-	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд		не менее 1,2 м	-	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1	-	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	-	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки барьера обслуживания (В×Ш)	К	не менее 0,85×1,0 м	-	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресле-коляске	-	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие	-	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер:			-	
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	-	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см	-	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м	-	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м	-	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Туалет в номере:			-	
ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м	-	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см	-	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	-	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,2 м	-	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие	-	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Обслуживание в кабинете:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	0,8 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см	-	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
ширина прохода	К	не менее 1,2 м	1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 5				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	1	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер доступной кабины уборной (ширина/глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	2,5x3,6 м	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	более 0,8 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	более 1,4 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие	наличие	п. 6.3.3

1	2	3	4	5
				СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации или система двусторонней громкоговорящей связи	К, О, С	наличие	наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
2.6. Средства информации – этаж				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	наличие (не везде)	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	наличие (не везде), высота не соответствует	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	частично	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «>», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
1	2	3	4	5
Участки и территории (нет своей территории в собственности)	-	-	-	-
Вход	<>	<>	<>	<#>
Пути движения	<>	<>	<>	<#>
1	2	3	4	5
Зона оказания услуги	<>	<+>	<>	<#>
Санитарно-гигиеническое помещение	<>	<+>	<>	<+>
Средства информации	<+>	<+>	<>	<>

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (X)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен			X		X
Объект недоступен	X	X		X	

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Вход №1	5.1.1. Лестница на входе наружная: - при проведении капитального ремонта здания привести в соответствие ступени лестниц и сделать их едиными, сделать контрастную окраску первой и последней ступени, установить противоскользящие полосы на краевых ступенях (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020). - разместить перед ступенями тактильные контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9 м от ступеней. Указатель должен заканчиваться до ступени на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875). - при проведении капитального ремонта здания предусмотреть с двух сторон внешних лестниц непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261 (п.5.1.13 СП 59.13330.2020), рис. 2.

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
	5.1.2. Дверь входная наружная и внутренняя: - при проведении текущего ремонта помещений произвести замену входной наружной и внутренней дверей на новые с шириной рабочей створки 0,9 м, за исключением случая расположения дверного проема в несущих конструкциях (дверной проем может быть не менее 80 см), (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020), обеспечить высоту порога в проемах входных дверей не более 0,014 м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). До переустройства порога оборудовать дверной проем инвентарным мини пандусом, в соответствии с п. 6.2.9 СП 59.13330.2020. - разместить маркировку на прозрачных полотнах дверей на нормативной высоте на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м (п. 6.1.6 СП 59.13330.2020). - обеспечить контрастность ручек двери тамбура по отношению к цвету дверей (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020). 5.1.3 Входная площадка: - заменить ненормативные пиктограммы доступности для инвалидов на актуальные. Согласно п.4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019 знак доступности объекта должен размещаться перед входом в здание или помещение рядом с входной дверью, на стене, со стороны расположения дверной ручки, на расстоянии от 0,05 до 0,1 м от наличника (п.6.5.1 СП 59.13330.2020), рис. 3. 5.1.4 Тамбур: - при проведении капитального ремонта здания, в ходе выполнения проектных работ, рассмотреть возможность приведения в соответствие габаритов тамбура (п. 6.1.8 СП 59.13330.2020).
Вход №2	5.2.1 Лестница на входе наружная:

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
	- при проведении капитального ремонта здания привести в соответствие ступени лестниц и сделать их едиными, сделать контрастную окраску первой и последней ступени, установить противоскользящие полосы на краевых ступенях (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020). - при проведении капитального ремонта здания предусмотреть с двух сторон внешних лестниц непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261 (п.5.1.13 СП 59.13330.2020). 5.2.2 Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: - оставить существующий пандус. В стесненных условиях допускается увеличение уклона марша пандуса до 100 %, при этом передвижение людей на кресле-коляске должно быть с помощью сопровождающих лиц, п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 (Таблица 5.1). - установить наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом, п.6.1.1 СП 59.13330.2020. Рекомендуется разместить кнопку вызова персонала на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от поверхности пешеходного пути (п. 6.4.2 СП 59.13330.2020). Вызывное устройство должно быть обозначено тактильной табличкой с обозначением его назначения по ГОСТ Р 52131, расположенной над устройством вызова на высоте от 1,2 до 1,6м, п. 7.2.2.1, 7.2.2.3, 7.2.2.6 ГОСТ 51671-2020. 5.2.3 Входная площадка: - При проведении капитального ремонта здания, в ходе выполнения проектных работ, рассмотреть возможность приведения в соответствие габаритов входной площадки, п. 6.1.4 СП 59.13330.2020. - обозначить вход тактильной пиктограммой доступности для инвалидов (п.6.5.1 СП 59.13330.2020). Согласно п.4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019 знак доступности объекта должен размещаться перед входом в здание или помещение рядом с входной дверью, на стене, со стороны расположения дверной ручки, на расстоянии от 0,05 до 0,1 м от наличника, на высоте от 1,3 до 1,5 м от уровня поверхности, рис. 5.

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
	5.2.4 Входная дверь: - при проведении капитального ремонта здания произвести замену входной наружной двери на новую с шириной рабочей створки 0,9 м, за исключением случая расположения дверного проема в несущих конструкциях (дверной проем может быть не менее 80 см), (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020).
Пути движения	5.3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания): - провести обучение персонала. Предусмотреть помощь персонала для людей с инвалидностью. - предусмотреть зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках. (п. 6.2.5 СП 59.13330.2020). Обозначить их пиктограммой доступности, рис. 6. - проходы, оборудованные рамками металлоискателя, маркировать знаками, предупреждающими людей с стимуляторами сердечной деятельности о запрете движения и информационным указателем о пути следования к ближайшему доступному для данной категории посетителей проходу, п.6.5.1 СП 59.13330.2020. 5.3.2 Лестница внутренняя (эвакуационная): - внутренняя лестница не предназначена для пути движения МГН, передвижение МГН на верхние этажи предусмотрено на лифте. Обустройство поручнями, ТНУ и выделение цветом первой и последней ступеней марша не требуются. 5.3.3 Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги): - оставить существующий пандус. В стесненных условиях допускается увеличение уклона марша пандуса до 100 %, при этом передвижение людей на кресле-коляске должно быть с помощью сопровождающих лиц, п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 (Таблица 5.1).

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
	5.3.4 Двери в зону оказания услуг: - при проведении капитального ремонта здания произвести замену дверей на новые с шириной рабочей створки 0,9 м, за исключением случая расположения дверного проема в несущих конструкциях (дверной проем может быть не менее 80 см), (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). - обеспечить информирование всех помещений, с дублированием рельефными знаками, согласно п.6.5.2, 6.5.9 СП 59.13330.2020. - произвести контрастно-тактильную напольную разметку перед ступенями и дверьми, согласно п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52875-2018. 5.3.5 Лифт пассажирский к зоне оказания услуг: - демонтировать ненормативные пиктограммы, разместить актуальный знак обозначения лифта, доступного для инвалидов на креслах-колясках, согласно ГОСТ 52131-2019 Приложение В1. Разместить под информационной табличкой для идентификации помещения в интервале высот от 1,2 до 1,6 м, рис. 7. - на боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифтов, а в случае их отсутствия или отсутствия у них необходимой ширины - на стенах смежно с выходами из лифтов, на высоте 1,5 м от уровня пола должно быть обозначение номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля. Размер знака должен иметь высоту 50 мм и высоту рельефа не менее 1,0 мм. На стене напротив каждой кабины лифта на высоте 1,5 м должно быть обозначение этажа высотой цифр не менее 0,1 и не более 0,2 м, контрастное по отношению к цвету поверхности стены, п. 6.2.16 СП 59.13330.2020.
Зона оказания услуги (этажи 1, 5, 6, 7, 8, 9 (читальный зал, библиотека, компьютерный зал, конференцзал, аудитории)	- согласно п. 8.1.4 СП 59.13330.2020, необходимо выделить хотя бы 1 место в зонах оказания услуг так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться. - обеспечить необходимые размеры для зоны досягаемости инвалидов-колясочников: поверхность столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания, используемых посетителями –

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
I	2
	инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80–0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина – не менее 0,5 м (п.8.1.7 СП 59.13330.2020).
Санитарно-гигиеническое по- мещение (этаж 5)	- заменить знак у входной двери, как не соответствующий нормативу. Обязательным для применения на объектах является сервисный тактильно-визуальный знак, обеспечивающие восприятие инвалидами по зрению, п.4.3.8.2 ГОСТ Р 52131-2019. Размещается рядом со входом в обособленный туалет или отдельную кабину, специально оборудованные для инвалидов на креслах-колясках. Тактильная надпись по системе Брайля: "ОБОСОБЛЕННЫЙ ТУАЛЕТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ", Приложение Г (обязательное), таблица Г1 ГОСТ Р 52131-2019, рис. 8. - применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна и дверной ручки на входной двери в с/у, п. 6.4.1 СП 59.13330.2020. - необходимо оборудовать дверь доводчиком для безопасности движения инвалидов и МГН, обеспечивающего автоматическую задержку закрывания двери не менее 5 секунд (п. 6.1.5, п. 6.3.3 СП 59.13330.2020). - установить в кабине на внутренней стороне двери ручку-поручень по рисунку Г.6 СП 136.13330.2012, СП 59.13330.2020 (6.3.9; 6.4.3). - необходимо установить над раковиной зеркало с поворотным механизмом и ручкой настройки, доступной для инвалида колясочника для настройки угла отражения, в зоне умывальника. Нижний край зеркала следует располагать на высоте 1,0 м от уровня пола, СП 136.13330.2012 (таблица А.3 Требования к основным функциональным помещениям, пункт 7.1). - в дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно» (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020). - дополнить кнопку вызова экстренной помощи персонала шнуром красного цвета с рамкой (треугольной или круглой формы диаметром не менее 50 мм), находящейся вблизи пола на уровне от 0,2 до 0,4 м, которая позволит при падении надежно захватить шнур человека с нарушенной функцией верхних конечностей. Допустимо выполнять вместо шнура дублирующую кнопку на высоте не более 0,4 м (ГОСТ Р 51671-2020,

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
	пп.7.2.3.1-7.2.3.3). - над кнопкой вызова экстренной помощи персонала установить тактильно-визуальный знак обозначения кнопки вызова экстренной помощи, согласно п.4.3.8.2 ГОСТ Р 52131-2019. Высота расположения верхнего края таких указателей должна быть 1,3 м от уровня поверхности, рис. 9. - установить крючки для трости или костылей в зоне раковины и унитаза на высоте 1,2 м.
Средства информации	- оборудовать пути движения в здании набором информационных табличек на стене на высоте 1,20 -1,60 м от уровня пола рядом с дверью п. 6.5.9 СП 59.13330.2020. - обеспечить наличие системы доступной навигации к доступному эвакуационному выходу для инвалидов. - на объекте имеется индукционная система для посетителей с нарушением слуха. При необходимости, возможен перенос портативной системы из помещения в помещение. - на путях перемещения МГН обеспечить напольную тактильную навигацию (тактильные наземные указатели) по п. 6.5.12 СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52875-2018. - разработать регламент взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение сотрудников, организовать оказание ситуационной помощи персоналом для инвалидов и МГН.

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

1. Территория, прилегающая к зданию:



Фото 1



Фото 2

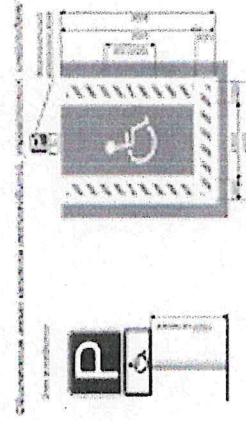


Рис.1

2.1 Вход №1

2.1.1 Лестница на входе наружная:

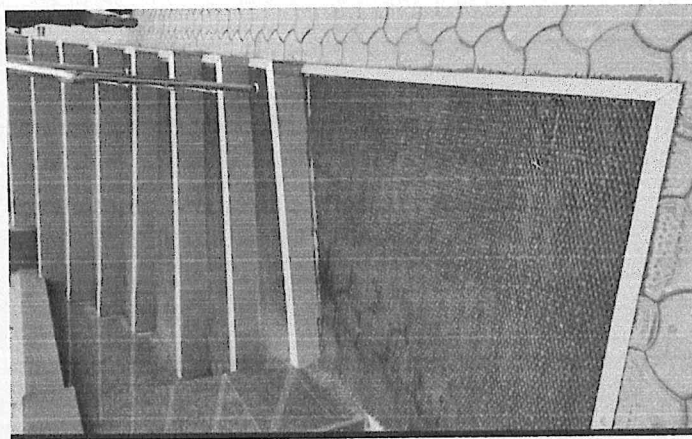


Фото 3 (левое крыло)

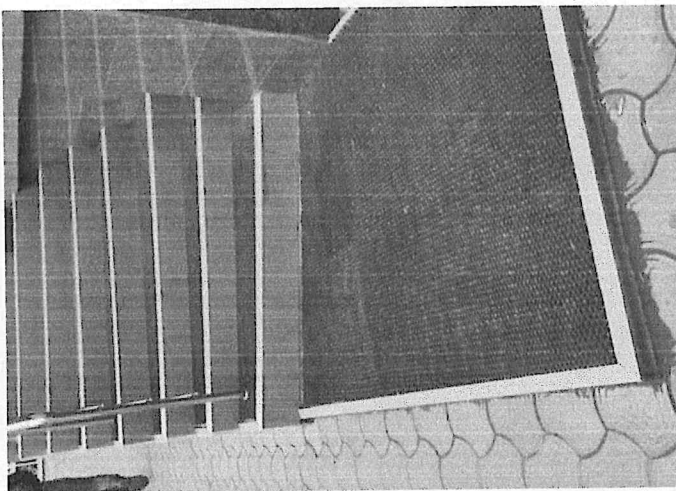


Фото 4 (правое крыло)

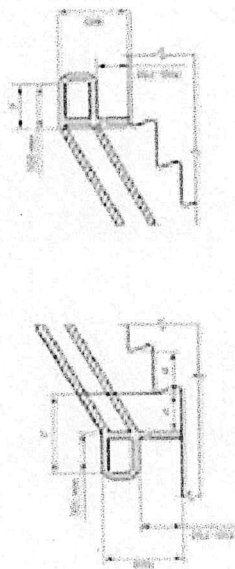


Рис.2

2.1.2 Дверь входная наружная и внутренняя:

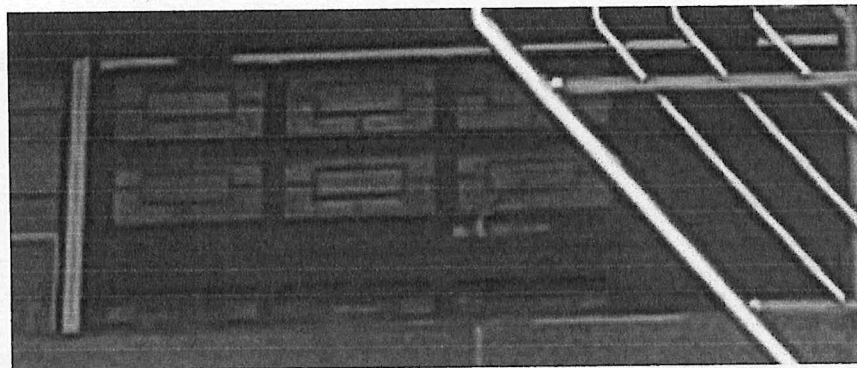


Фото 5 (входная наружная дверь)



Фото 6



Фото 7 (входная внутренняя дверь)

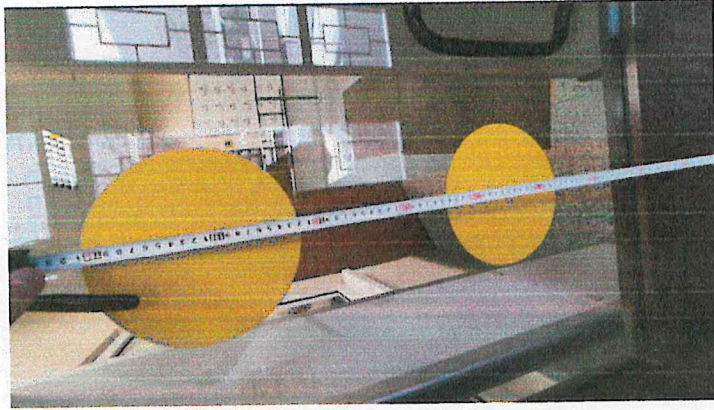


Фото 8

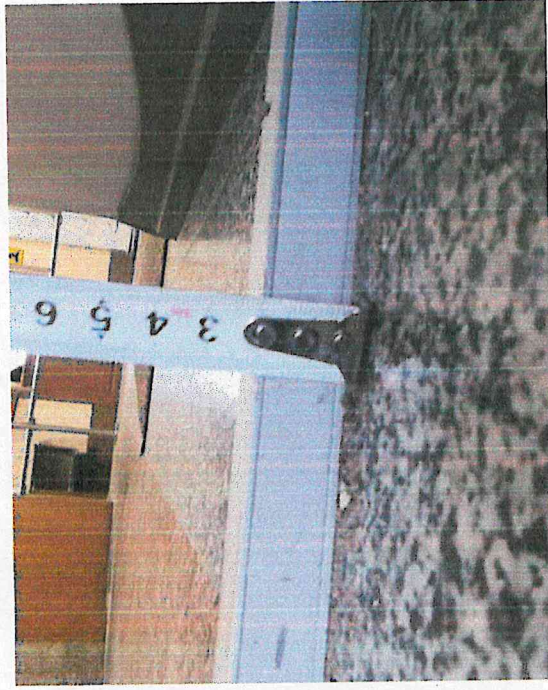


Фото 9

2.1.3 Входная площадка:



Фото 10

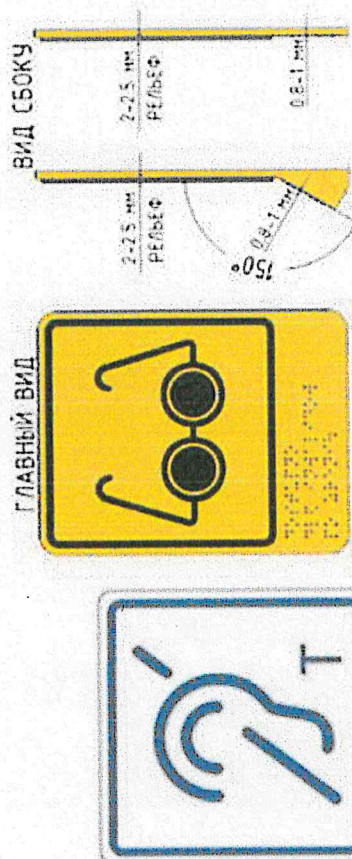


Рис. 3

2.1.4 Тамбур:



Фото 11



Фото 12

2.2 Вход №2

2.2.1 Лестница на входе наружная:

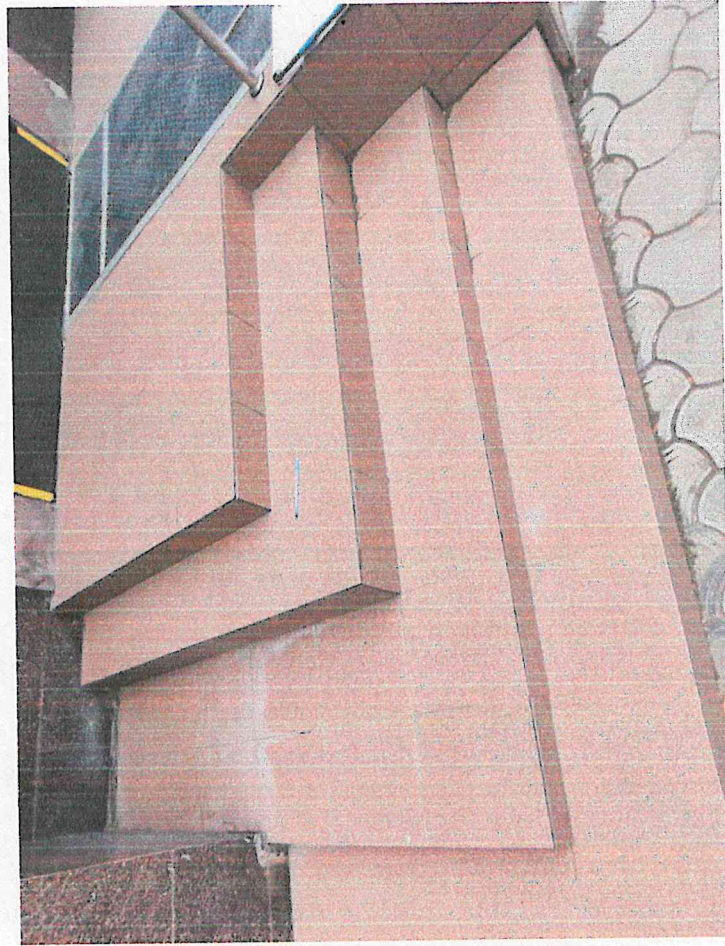


Фото 13

2.2.2 Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:



Фото 14



Фото 15

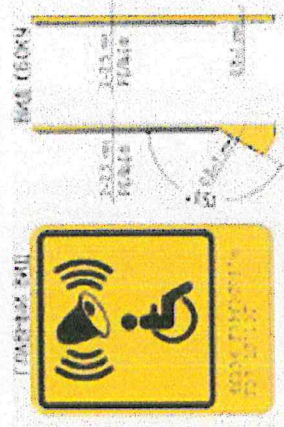


Рис. 4

2.2.3 Входная площадка:



Фото 16



Рис. 5

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) - 1,5,6,7,8,9 этажи.

2.3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания):



Фото 17



Фото 18



Рис. 6

2.3.2 Лестница внутренняя (эвакуационная):

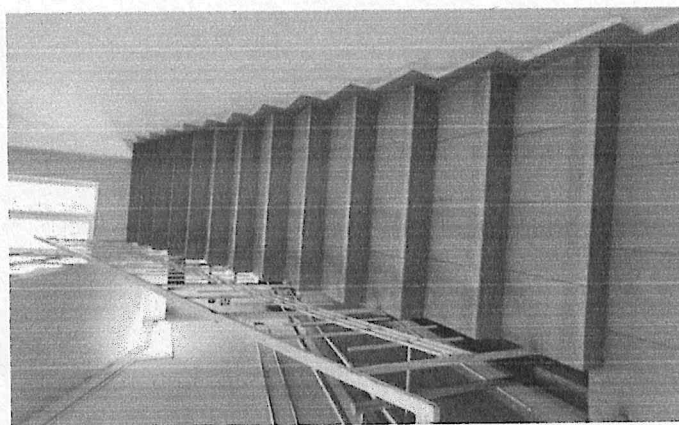


Фото 19

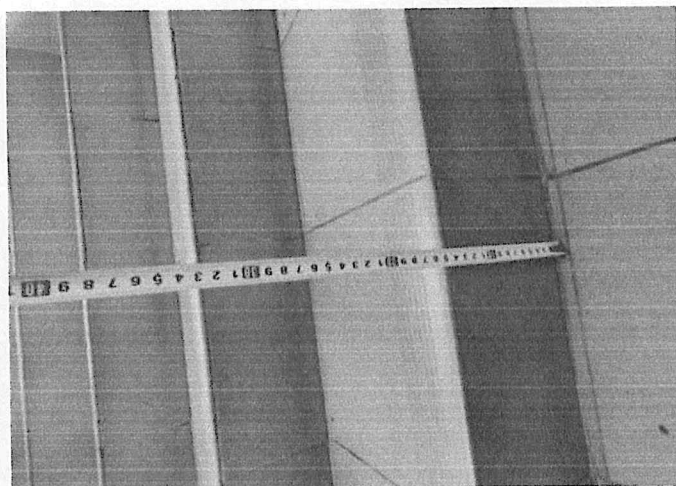


Фото 20

2.3.3 Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):



Фото 21

2.3.4 Двери в зону оказания услуг:



Фото 22

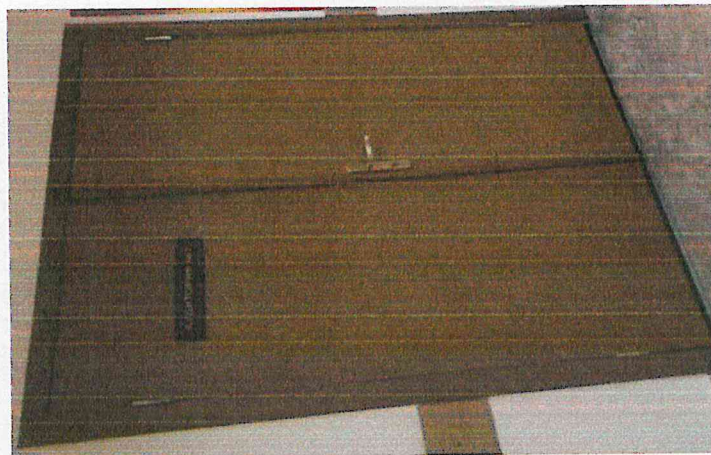


Фото 23

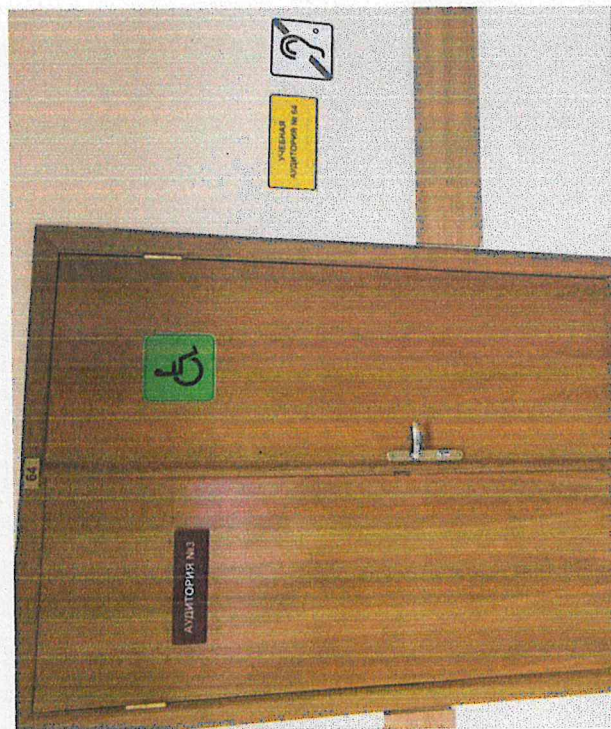


Фото 24

2.3.5 Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:



Фото 25




Рис. 7

2.4. Зона оказания услуги – этаж 1, 5, 6, 7, 8, 9 (читальный зал, компьютерный зал, конференцзал, аудитории):

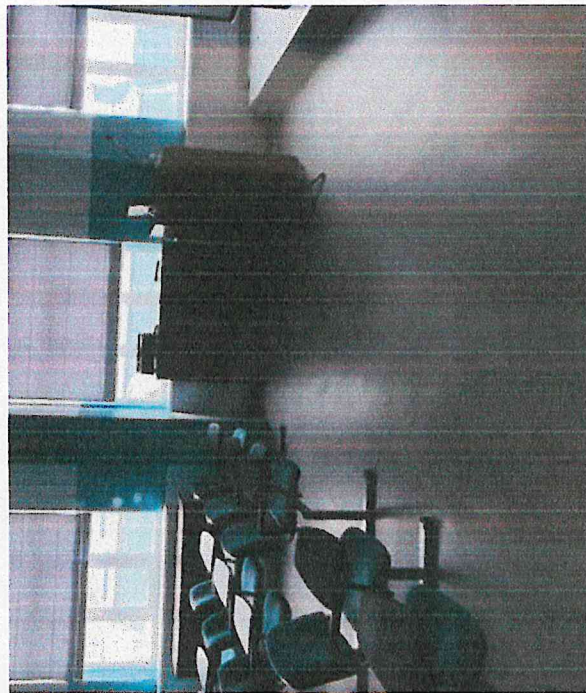


Фото 26

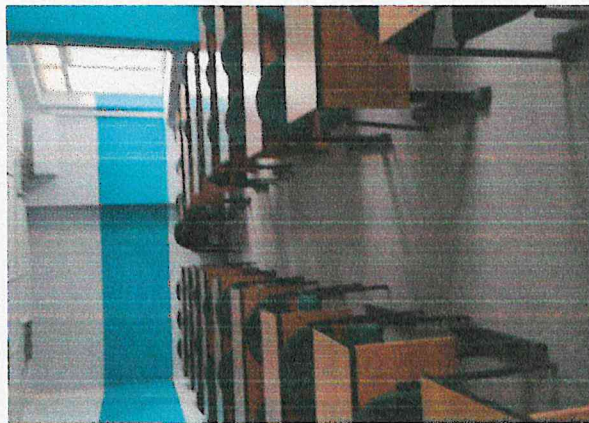


Фото 27



Фото 28

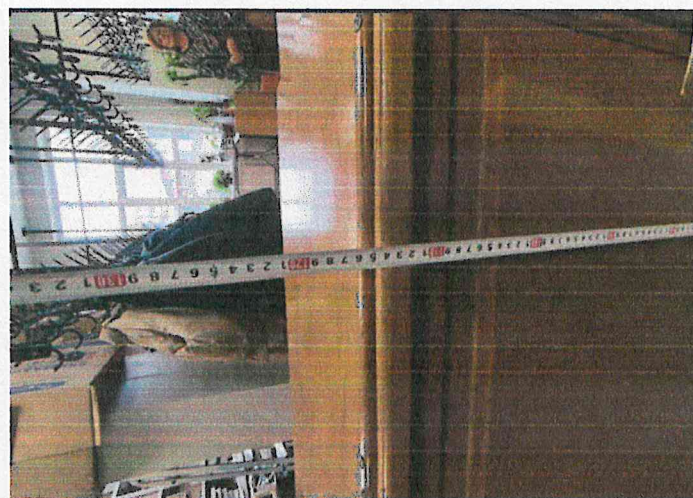


Фото 29



Фото 30

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение — этаж 5:



Фото 31



Фото 32

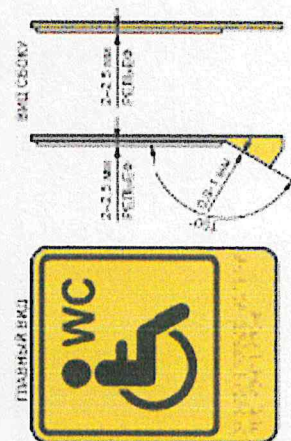


Рис. 8

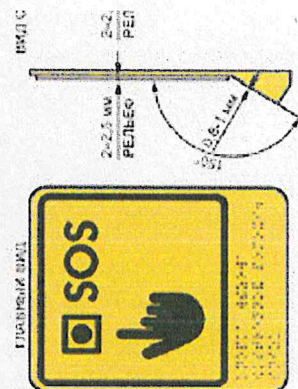


Рис. 9



Фото 33

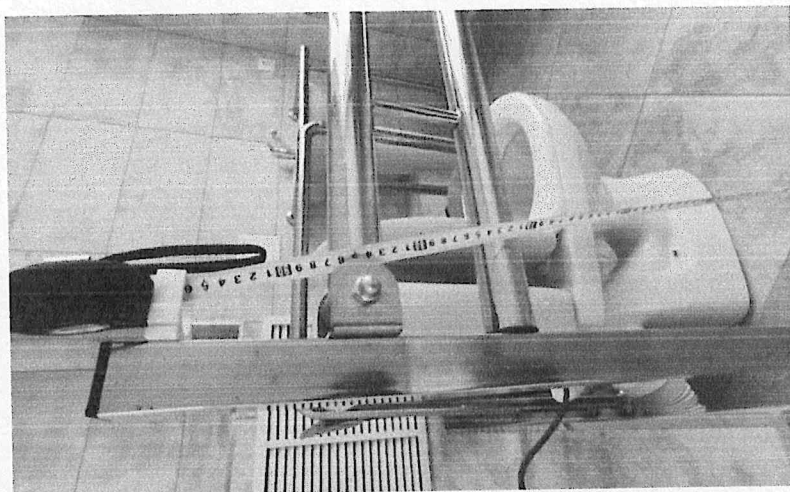


Фото 34

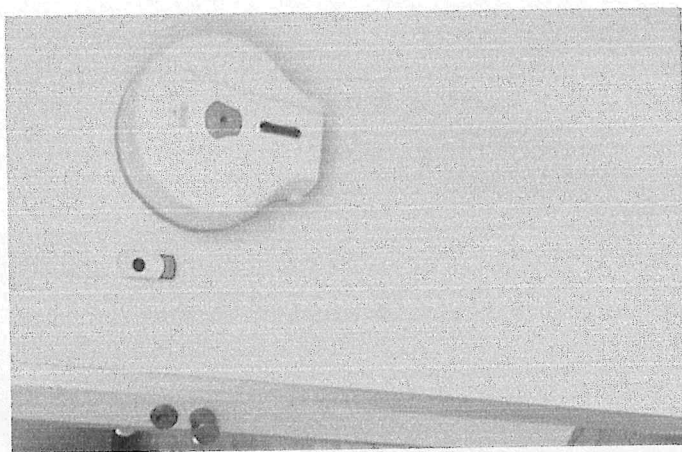


Фото 35

2.6. Средства информации:



Фото 36



Фото 37

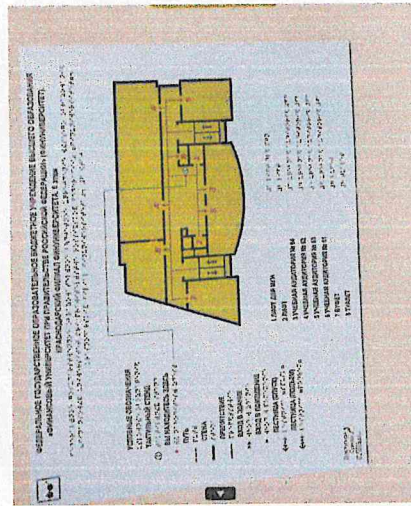


Фото 38

Руководитель рабочей группы:

Директор ООО «ПБ Вертикаль» Алексеева Л.С.

Члены рабочей группы:

Инженер-проектировщик ООО «ПБ «Вертикаль» Кривенко Е.А.

Представители организации, расположенной на объекте:

Председатель комиссии:

Директор Краснодарского филиала Финуниверситета Соболев Э.В.

Члены комиссии:

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Распутин К.А.

Заместитель директора по учебно-методической работе Тимошенко Н.В.


Начальник учебно-методического отдела Горбунова О.В.


Начальник административно-хозяйственного отдела Волченко Л.Н.


Документовед учебно-методического отдела Байдуева Х.З.




(Подпись)



(Подпись)

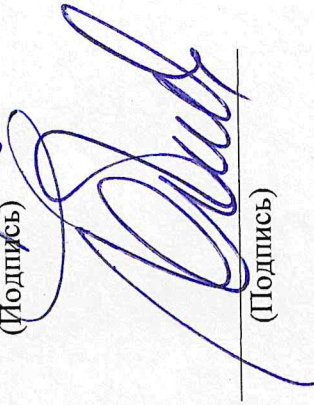
(Подпись)

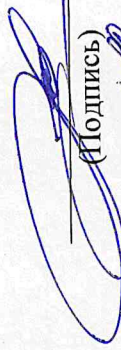
(Подпись)


(Подпись)


(Подпись)


(Подпись)


(Подпись)



Федеральное государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)**

Краснодарский филиал Финуниверситета

ул. Шоссе Нефтяников, д. 32, г. Краснодар,
Краснодарский край, 350051
тел./факс (861) 215-63-60
e-mail: krasnodar@fa.ru
ОКПО 34985510, ОГРН 1027700451976,
ИНН 7714086422

13.04.2026 № 105/100.13/0101-28

На № _____ от _____

**О согласовании мер по обеспечению
доступности объекта**

Уважаемая Валентина Николаевна!

Краснодарским филиалом Финуниверситета проведено обследование (на предмет доступности для инвалидов) административно-учебного здания, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 32.

При обследовании выявлено, что ряд мероприятий по адаптации объекта может быть выполнен только в ходе проведения капитального ремонта здания и после принятия соответствующих проектных решений, а именно:

Вход № 1

- привести в соответствие ступени наружной лестницы на входе и сделать их единообразными, сделать контрастную окраску первой и последней ступени, установить противоскользящие полосы на краевых ступенях (п. 5.1.12 СП 59.133330.2020);

- после проведения ремонта лестницы разместить перед ступенями тактильные контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9 м от ступеней. Указатель должен заканчиваться до ступени на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм (5.1.10 СП 59.133330.2020, таблица ГОСТ Р 52875);

- после проведения ремонта лестницы предусмотреть с двух сторон внешних лестниц непрерывные по всей длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261 (п. 5.1.13 СП 59.133330.2020).

Тамбур

- рассмотреть возможность приведения в соответствия габаритов тамбура (п.6.1.8. СП 59.133330.2020).

Вход № 2

- привести в соответствие ступени наружной лестницы на входе и сделать их единообразными, сделать контрастную окраску первой и последней ступени, установить противоскользящие полосы на краевых ступенях (п. 5.1.12 СП 59.133330.2020);

№ 007525

- после проведения ремонта лестницы предусмотреть с двух сторон внешних лестниц непрерывные по всей длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261 (п. 5.1. 13 СП 59.13330.2020).

Входная площадка

- рассмотреть возможность приведения в соответствия габаритов входной площадки (п.6.1.8. СП 59.13330.2020).

Входная дверь

- произвести замену входной двери на новую с шириной рабочей створки 0,9 м, за исключением расположения дверного проема в несущих конструкциях (дверной проем может быть не менее 80 см), (п. 6.1.5. СП 59.13330.2020).

Двери в зону оказания услуг:

- произвести замену дверей на новые с шириной рабочей створки 0,9 м, за исключением случая расположения дверного проема в несущих конструкциях (дверной проем не может быть менее 80 см), (п. 6.1.5. СП 59.13330.2020).

Просим Вас согласовать мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте, который до проведения реконструкции или капитального ремонта невозможно приспособить к потребностям инвалидов.

Директор



Э.В. Соболев

*Согласен с принятыми перечис-
лемыми мер, обеспечивающих
удовлетворение минимальных
потребностей доступности объекта
для категории маломобильных
граждан*

*Председатель
Западной ОО
ККО ОО Веч*



Васильева В.В.

22.04.2026 г

Распутин Константин Андреевич,
заместитель директора по АХР
8 (861) 215 63 62



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-01-2400036

Настоящий сертификат удостоверяет, что

КРИВЕНКО ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии
с Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 26 апреля 2024 г.

Сертификат действителен до: 25 апреля 2027 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 150-88-97

Председатель ВОИ

М.Б. Терентьев

Руководитель
Органа по сертификации

Е.А. Бухаров

